

Utilisateur	Carlos Meira (RHOSS FRANCE)	Date	08/11/2024
Référence:	Proposition 1		

SÉLECTION

Série	FullFLOW ECO VFD (1+i)
	TCHITE 1280-21220
Modèle	TCHITE 21090
Webcode	FFE04



Les images sont données à titre purement indicatif et peuvent ne pas représenter exactement les modèles et les configurations du présent document. Les performances standard certifiées et la version certifiée de l'outil logiciel peuvent être vérifiées sur www.eurovent-certification.com

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

Groupe d'eau glacée monobloc avec condensation par eau et réfrigérant écologique R1234ze. Série à compresseurs semi-hermétiques à vis stepless et à Vi variable avec régulation par Inverter.

T - Version à haute température/rendement

ALIMENTATION ELECTRIQUE: 400V/3PH/50HZ

CONTROLE CAPACITE LINEAIRE: CCL-CONTROLE CAPACITE LINEAIRE

CONTROLE CONDENSATION: BSP SIGNAL ANALOGIQUE

VANNE EXPANSION ELECTRONIQUES: EEV-VANNES EXPAN ELECTRONIQUES

ROBINETS COMPRESSEURS: RR-ROBIENT INTERCEP.ASPIRATION

ECHANGEURS: STE-ECHANGEUR FAISCEAUTUBULAIR

CAPTEUR NIVEAU HUILE: SLO-CAPTEUR NIVEAU HUILE

VISUALISATION PRESSION DISPLAY: SPS-SIGNALLE PRESSION SUR FICHE

TYPE EMBALLAGE: EMBALLAGE DE PROTECTION

FINISH: VIC-RACORDS VICTAULIC COND.

GESTION GROUP DE POMPAGE: VPFR

- o Structure portante compacte réalisée avec des profils en acier galvanisé et peint avec de la poudre de polyester (RAL 9018).
- o Compresseurs semi-hermétiques à vis, un à Vi variable avec régulation de la puissance frigorifique par inverter (tailles 1390÷1600 et 1280÷1430) et un à Vi variable avec régulation de la puissance frigorifique par inverter plus un à vitesse fixe avec contrôle de la capacité linéaire à rendement énergétique élevé (tailles 2720÷21700 et 2520÷21220), spécialement conçus pour fonctionner avec gaz réfrigérant R1234ze. Le démarrage du compresseur inverter est progressif avec un courant de démarrage presque nul, avec une vanne d'équilibrage et d'étagement de la charge, avec protection intégrale, réchauffeur du carter et ligne de liquide dédiée au refroidissement des composants à l'intérieur du compresseur. Le démarrage du compresseur à vitesse est de type étoile-triangle avec courant de démarrage limité par une vanne d'équilibrage et d'étagement de la charge, avec protection intégrale et réchauffeur du carter. Les deux compresseurs sont équipés d'un capteur de niveau d'huile.
- o Le circuit de puissance de l'inverter garantit le contrôle des émissions conduites sur la ligne d'alimentation, conformément à la norme EN 61000-6-4 pour les environnements industriels.
- o Échangeur côté usager (évaporateur) multitubulaire à détente directe type spray à basse charge de réfrigérant. L'échangeur à faisceau tubulaire est fabriqué en acier au carbone avec des tuyaux en cuivre, un purgeur d'air, un robinet de vidange de l'eau équipé d'un pressostat différentiel côté eau et une isolation en caoutchouc polyuréthane expansé à cellules fermées.
- o Échangeur côté élimination (condenseur) à faisceau tubulaire en acier au carbone, avec tuyaux en cuivre à ailettes, équipé de soupape de sécurité de haute pression et pressostat différentiel côté eau. Dans les versions équipées pour fonctionner en pompe à chaleur (inversion sur le circuit hydraulique, accessoire HPH), le condenseur est revêtu d'une isolation en résine polyuréthane expansée à cellules fermées.
- o Raccords hydrauliques de type Victaulic tant sur l'évaporateur que sur le condenseur.
- o Circuits frigorifiques réalisés avec un tuyau en cuivre recuit (EN 12735-1-2) et/ou INOX avec:
 - filtre déshydrateur à cartouche, raccords de charge, pressostat de sécurité sur le côté de haute pression à réarmement manuel, transducteur de basse et haute pression, robinet en amont du filtre, indicateur de liquide, isolation de la ligne d'aspiration;
 - détendeur électronique approprié aux applications avec évaporateur à détente directe, avec moteur pas-à-pas et opérant comme vanne à solenoïde à l'arrêt de l'unité;
 - robinets d'arrêt du compresseur, aussi bien en refoulement qu'en aspiration;
 - séparateurs d'huile et pompes à jet pour le retour de l'huile vers le compresseur;
 - vanne d'arrêt sur la ligne du liquide.
- o L'unité est équipée d'une charge de fluide frigorigène HFO R1234ze.

TABLEAU ÉLECTRIQUE

- o Tableau électrique (IP54) accessible en ouvrant le panneau frontal, conforme aux normes EN 60204-1/CEI 60204-1 en vigueur, équipé d'une ouverture et d'une fermeture à l'aide d'un outil spécifique.

Date: 08/11/2024

Série: FullFLOW ECO VFD (1+i) - Modèle: TCHITE 21090

Software Release: 20240830/20240830

Les performances standard certifiées et la version certifiée de l'outil logiciel peuvent être vérifiées sur www.eurovent-certification.com

o Équipé de:

- câblages électriques prévus pour la tension d'alimentation 400-3ph-50Hz;
- câbles électriques numérotés;
- alimentation circuit auxiliaire 230V-1ph-50Hz dérivée de transformateur;
- interrupteur de sectionnement situé sur l'alimentation, équipé d'un dispositif de verrouillage de sécurité de la porte;
- interrupteur automatique de protection sur le circuit auxiliaire;
- fusibles de protection pour stepless compresseur (la version avec des interrupteurs magnétothermiques protégeant chaque compresseur est en option);
- fusibles de protection et relais thermique pour inverter compresseur;
- fusible de protection pour le circuit auxiliaire;
- contacteur de puissance pour le compresseur à vitesse fixe;
- contrôles de l'appareil gérables à distance: ON/OFF;
- contrôles machine à distance: indicateurs lumineux de fonctionnement des compresseurs et indicateur lumineux de blocage général;

o Carte électronique programmable à microprocesseur gérée depuis le clavier présent sur le groupe.

o La carte électronique pilote les fonctions suivantes:

- réglage et gestion des points de consigne des températures de l'eau à la sortie de l'appareil; des temporisations de sécurité; de la pompe de l'installation/récupération; du compteur de travail du compresseur; de la protection antigel électronique à activation automatique à appareil éteint (accessoire); des fonctions de réglage du mode d'intervention de chaque organe qui constitue l'appareil;
- protection intégrale de l'unité, arrêt éventuel de celle-ci et affichage de chacune des alarmes déclenchées;
- moniteur de séquence des phases pour la protection du compresseur;
- protection de l'unité contre l'alimentation basse ou haute tension sur les phases (accessoire CMT);
- gestion de l'historique des alarmes;
- affichage des points de consigne programmés à l'écran; des températures de sortie et d'entrée de l'eau à l'écran; des pressions de condensation et d'évaporation; des alarmes à l'écran;
- interface utilisateur avec menu multilingue;
- équilibrage automatique des heures de fonctionnement des pompes (sur demande en présence d'une pompe double à la charge de l'utilisateur);
- activation automatique de la pompe en stand-by en cas d'alarme (sur demande en présence d'une pompe double à la charge de l'utilisateur);
- gestion de la température externe pour la gestion de la compensation climatique du point de consigne (avec accessoire KEAP);
- affichage de la température de l'eau à l'entrée du récupérateur;
- code et description de l'alarme;

o Les données mémorisées pour chaque alarme sont;

- date et heure d'intervention;
- les valeurs de température de l'eau en entrée/sortie au moment où l'alarme s'est déclenchée;
- les valeurs de pression d'évaporation et de condensation au moment de l'alarme;
- temps de réaction de l'alarme par rapport au dispositif auquel elle est reliée;
- état du compresseur au moment où l'alarme s'est déclenchée;
- point de consigne de travail configuré;
- point de consigne anti-gel configuré;
- surchauffe, température d'aspiration et pas d'ouverture de la vanne EEV;
- données principales lues via modbus sur l'inverter.

o Synoptique général sur l'état de l'unité:

- état du compresseur;
- état du fonctionnement de la vanne thermostatique électronique.

o Fonctions avancées:

- commande pompe échangeurs KPE/KPC et récupération KPR. Pour le fonctionnement correct des unités, l'actionnement des pompes (à la charge de l'installateur) doit être commandé par la sortie numérique/analogique spécifique prévue sur la carte à bord de l'unité;
- gestion pump energy saving;
- étagement forcé de la capacité de refroidissement en raison de la température élevée de la sortie eau de l'évaporateur;
- entrée numérique pour la gestion de la récupération totale (CRC100 contact), signal 0-10 V pour la gestion d'une pompe modulante/vanne modulante à 3 voies côté récupération à la charge du client pour contrôler la condensation;
- contrôle de la condensation/évaporation via: signal analogique 0-10 Vdc (BSP de série, comme accessoire DBSP double signal analogique 0-10 V) et alimentation 24 Vac effectuée par un dispositif externe (vanne modulante/pompe inverter/ventilateurs dry-cooler à la charge du client) (voir les sections spécifiques pour plus d'informations);
- gestion free-cooling (accessoire, voir la section spécifique pour en savoir plus);
- gestion VPFR (Variable Primary Flow by Rhoss dans l'échangeur principal). VPFR comprend les sondes de température, la gestion du variateur et le logiciel de gestion du groupe d'eau glacée;
- prédisposition pour un branchement série (accessoire SS/KRS485, BE/KBE, BM/KBM, KUSB);
- possibilité d'avoir une entrée numérique pour la gestion du double point de consigne à distance (DSP);
- possibilité d'avoir une entrée analogique pour le point de consigne coulissant par signal 4-20mA à distance (CS);
- gestion des tranches horaires et des paramètres de fonctionnement avec possibilité de programmation hebdomadaire/quotidienne du fonctionnement;
- bilan et contrôle des opérations d'entretien programmé;
- test de fonctionnement de la machine assisté par ordinateur;
- autodiagnostic avec contrôle constant de l'état de fonctionnement de la machine;
- gestion Master/Slave jusqu'à 4 unités en parallèle (SIR - Séquenceur Intégré) - Voir la section spécifique pour en savoir plus.

DONNÉES TECHNIQUES - TCHITE 21090

Conditions de fonctionnement


	Rafraîchissement
Température entrée échangeur dispositif	[°C] 13
Température sortie échangeur dispositif	[°C] 7
Température entrée échangeur source	[°C] 40
Température sortie échangeur source	[°C] 45
Fluide de l'échangeur dispositif	Eau
Facteur d'encrassement	[m ² °C/kW] 0
Fluide de l'échangeur source	Eau
Facteur d'encrassement	[m ² °C/kW] 0

Performances de l'unité (1)

Aux conditions du projet:	Rafraîchissement
Puissance échangeur dispositif (gross)	[kW] 963,8
Puissance absorbée (gross)	[kW] 237,5
Puissance échangeur source (gross)	[kW] 1194,1
EER (gross)	4,06
Part load	[%] 100
Puissance échangeur dispositif (UNI EN 14511)	[kW] 963,3
EER (UNI EN 14511)	3,98

Limites de fonctionnement

Rafraîchissement

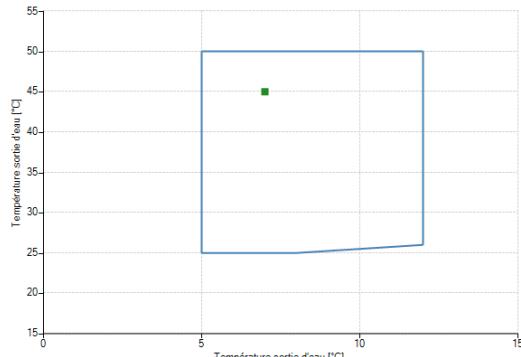

Echangeur dispositif

	Rafraîchissement
Débit d'eau	[m ³ /h] 138,1
Pertes de charge	[kPa] 27

Echangeur source

	Rafraîchissement
Débit d'eau	[m ³ /h] 205,4
Pertes de charge	[kPa] 33


Date: 08/11/2024

Série: FullFLOW ECO VFD (1+i) - Modèle: TCHITE 21090

Software Release: 20240830/20240830

Les performances standard certifiées et la version certifiée de l'outil logiciel peuvent être vérifiées sur www.eurovent-certification.com

Pertes de charge

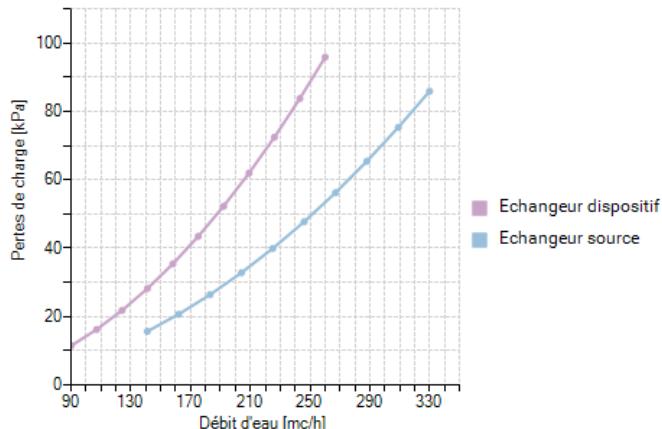


Caractéristiques générales de l'unité

Réfrigérant (6)	R1234ze	
Charge réfrigérant (7)	[kg]	233
Global Warming Potential (GWP)		1,37
Equivalent CO ₂	[ton]	0,32
Compresseurs	Inverter + stepless	
Charge huile polyester	[kg]	65
Nb. Compresseurs		2
Nb. Circuits indépendants		2
Etages de puissance totales		12,5-100%

Niveau sonore

Puissance sonore (2)	[dBA]	102
Pression sonore (1m) (3)	[dBA]	82

[Hz]	[dB]
63	81
125	85
250	89
500	98
1000	99
2000	94
4000	89
8000	74

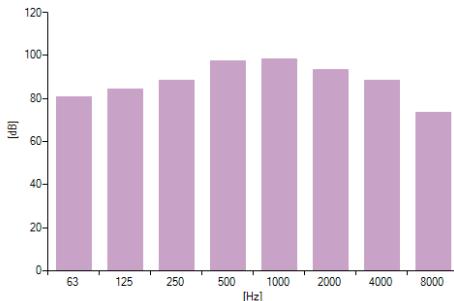

Données électriques

rafraîchissement		
Puissance électrique totale (4)	[kW]	237,5
Alimentation électrique	[V-ph-Hz]	400-3-50
Courant nominal (5)	[A]	308
Courant maximal	[A]	494
Courant de démarrage	[A]	863
Courant de démarrage SFS	[A]	1388

Dimensions et poids

Largeur	[mm]	4501
Hauteur	[mm]	2080
Profondeur	[mm]	1964
Poids à vide (7)	[kg]	6790
Raccords entrée/sortie échangeur source	Ø	DN150

Charges partielles

Rafraîchissement											
Température sortie d'eau	°C	7									
Température sortie d'eau	°C	45									
Charge	%	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Puissance échangeur dispositif (GROSS VALUE)	kW	963,8	871,7	774,2	677,1	580,3	483,9	386,9	290,6	192,7	96,4
EER (GROSS VALUE)		4,06	4,13	4,22	3,98	4,06	4,39	4,48	4,59	6,01	4,76
Puissance échangeur dispositif (UNI EN 14511)	kW	963,3	871,2	773,7	676,6	579,8	483,4	386,5	290,1	192,7	96,3
EER (UNI EN 14511)		3,98	4,04	4,11	3,86	3,92	4,2	4,24	4,26	5,38	3,79

Débit déterminé à pleine charge

SEER (EN 14825)

Application type		LOW	LOW
Application temperature [°C]		7	7
Tdesign [°C]		30/35	30/35
Water flow		FIXED	VARIABLE
Pdesign [kW]		1091,2	1091,2
SEER		7,33	7,97
Seasonal efficiency (Reg.2016/2281 UE) [%]		290	316

RHOSS reserves the right to make the changes it deems necessary to improve / update the data at any time and without prior notice.

Note

- (1) Données de prestations se référant à la fréquence nominale du travail du compresseur.
- (2) Norme de référence UNI EN-ISO 9614
- (3) Norme de référence UNI EN-ISO 3744
- (4) Puissance totale absorbée dans les conditions sélectionnées (compresseurs, ventilateurs si présents et pompes si sélectionnées)
- (5) Aux conditions nominales: Twc: 30/35°C Twe:12/7°C
- (6) Transport réglementé ADR UN 2857
- (7) La valeur déclarée est indicative et peut varier en relation avec les accessoires sélectionnés

Récapitulatif des prix (Prix Public)

Configuration

Description	Prix unitaire (€)
FullFLOW ECO VFD (1+i): TCHITE 21090	317 700,00
EMBALLAGE DE PROTECTION	std
CCL-CONTROLE CAPACITE LINEAIRE	std
BSP SIGNAL ANALOGIQUE	std
EEV-VANNES EXPAN ELECTRONIQUES	std
VIC-RACORDS VICTAULIC COND.	std
VPF_R	std
RR-ROBIENT INTERCEP.ASPIRATION	std
SLO-CAPTEUR NIVEAU HUIILLE	std
SPS-SIGNELE PRESSION SUR FICHE	std
Total	€ 317 700,00
Total des chillers et accessoires fournis séparément:	€ 317 700,00